

# PARK BOLLARD


-20 ... 25 °C IP44 ↗ -o- CE 

VALAISIN | ARMATUR | LUMINAIRE

-o- 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

220–240 V ~ 50/60 Hz

LED max 10,5 W A60 E27

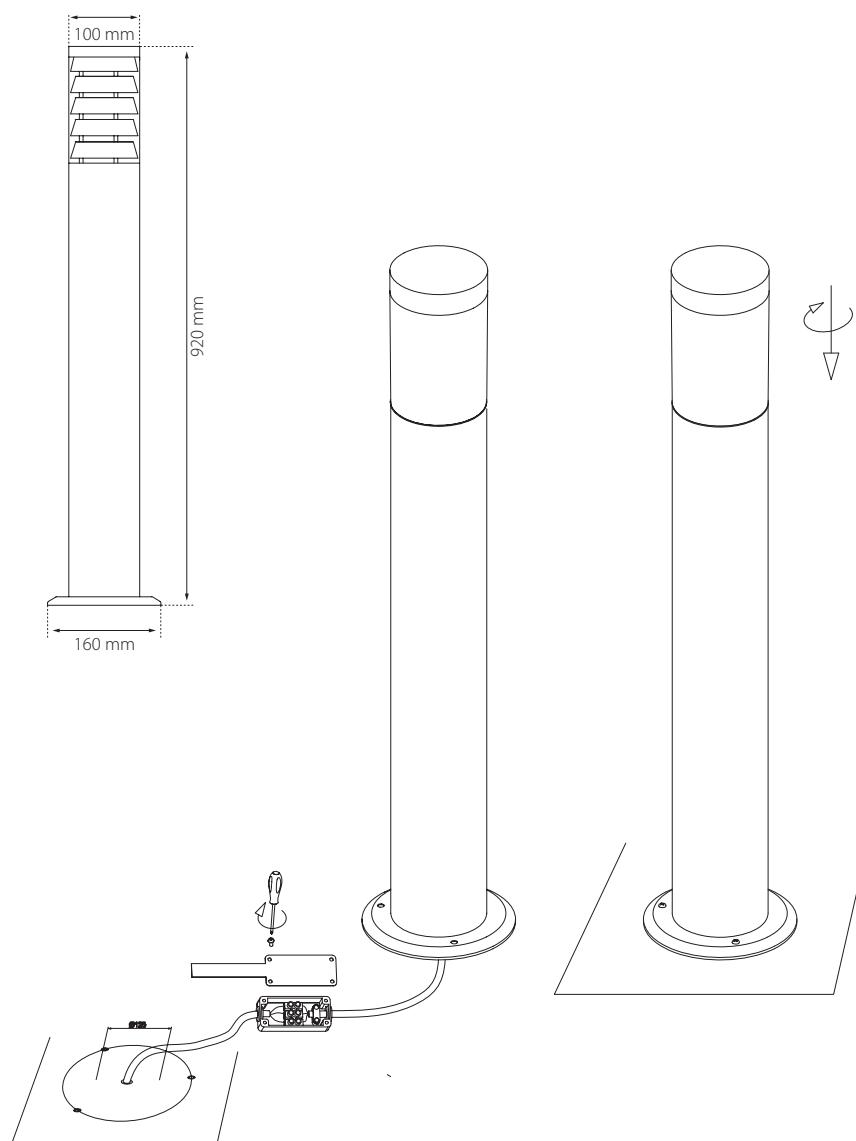

## ASENNUSTARVIKKEET | MONTERINGSTILLBEHÖR | MOUNTING ACCESSORIES

NRO	E-NR	KODI/CODE		KG	GTIN
4107104	7747471	A1PUBX	Maatuki P   Markstöd Rund   Mounting tube	1,466	6435200188540
4107058	7747401	A1PUAX	Maatukisovite MTS-2P   Markstöd MTS-2R   Ground mounting tube MTS-2P	1,130	6435200133748

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainostaan syöttöjännitettä ja taajuutta joilla on merkity valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säälytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtidiga service.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.