


	Suoja johdin		MK 6 kevi


Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	COMBI50-4V36J
Sähkö nro	3310159
$I_{nA}=50A$	$U_n=400V$
$P_h=$	$P_h=$
Kotelointi	IP20C Valm.vuosi

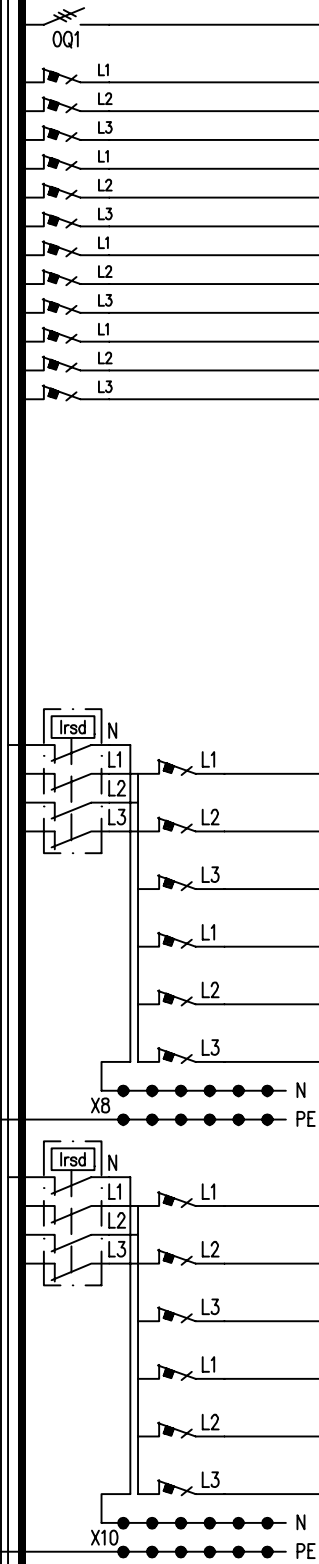


NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N	PE
	Pääkytkin (63 A)					
1F1			B 6A			
1F2			B10A			
1F3			B10A			
2F1			C16A			
2F2			C16A			
2F3			C16A			
3F1			B16A			
3F2			B16A			
3F3			B16A			
4F1			B16A			
4F2			B16A			
4F3			B16A			
8F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
8F1			C16A			
8F2			C16A			
8F3			C16A			
9F1			C10A			
9F2			C10A			
9F3			C10A			
10F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
10F1			C16A			
10F2			C16A			
10F3			C16A			
11F1			C10A			
11F2			C10A			
11F3			C10A			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	47 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm

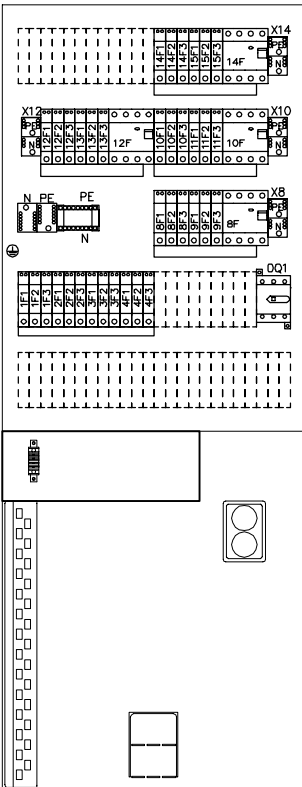

Yläpääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Alapääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä
50mm aihio

Työ nro	Ark. koodi	COMBI50-4V36J-A			KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 16.04.2019	Suunn. PP	Tark. JK	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS		Loppupiir.
				Rakennuskohde		Tall.koodi 3310159-K	
						Lehti 01	Lehdestä 02
						Piirustus nro	


		Suojaohdin		MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS	
Tyyppi	COMBI50-4V36J	
Sähkö nro	3310159	
$I_{nA}=$	50A	$U_n =$ 400V
$P_n =$		$P_n =$
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi

[illegible]

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	47 mod


KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm

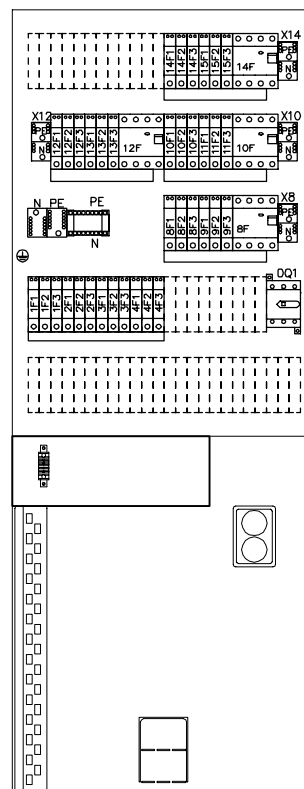

Yläpäätty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita

Alapääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita

Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä
50mm aihio

Työ nro		Ark. koodi		COMBI50-4V36J		KESKUS	RK 1	Työpiir:	
Pvm. 16.04.2019		Suunn. PP		Tark. JK	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
						Rakennuskohde		Tall.koodi 3310159-K	
								Lehti 02 Lehdestä 02	
								Piirustus nro	